BULAQ QURĞUSU

Bulaq qurğusu ictimai yerlərdə əhalinin suya ehtiyacının ödənilməsi məqsədi daşıyır.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri:

Bulaq qurğusu: Əhalinin su tələbatının yaxşılaşdırılması və su qaynaqlarına qədər olan uzaq məsafələrin qısaldılması məqsədi ilə istehsal olunmuş və ən ucqar rayon və kəndlərdə quraşdırılması həyata keçirilmişdir.
Materialı: EN 1561 standartına əsasən EN GJL 250 materialından istehsal edilmişdir.
Üzərində su israfına nəzarət məqsədi ilə zaman ayarlı (10 san-dən sonra avtomatik qapanan) 2 ədəd su siyirtməsi ilə birgə istehsal edilmişdir. Bu zaman ayarlı siyirtmələr su israfını əngəlləməklə yanaşı latun materialı və ağızlıq filtri ilə birlikdə təmiz su axımınıda təmin edir.

2. Quruluşu və iş prinsipləri:

Sadə konstruksiyaya malik olan bulaqlar üzərindəki iki ədəd zaman ayarlı bulaqların uc tərəflərində olan yaylı klapan irəliyə doğru sıxılır və suyun 10 san-lik axımını təmin edir. Axan su aşağı hissələrdəki drenaj kanalları vasitəsi ilə təxliyyə edilir. Bulaq aşma, yıxılma təhlükəsinə qarşı 4 ədəd anker bolt vasitəsi ilə əvvəlcədən hazırlanmış beton səthə bərkidilir.

AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır.

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020

3. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:

3.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü

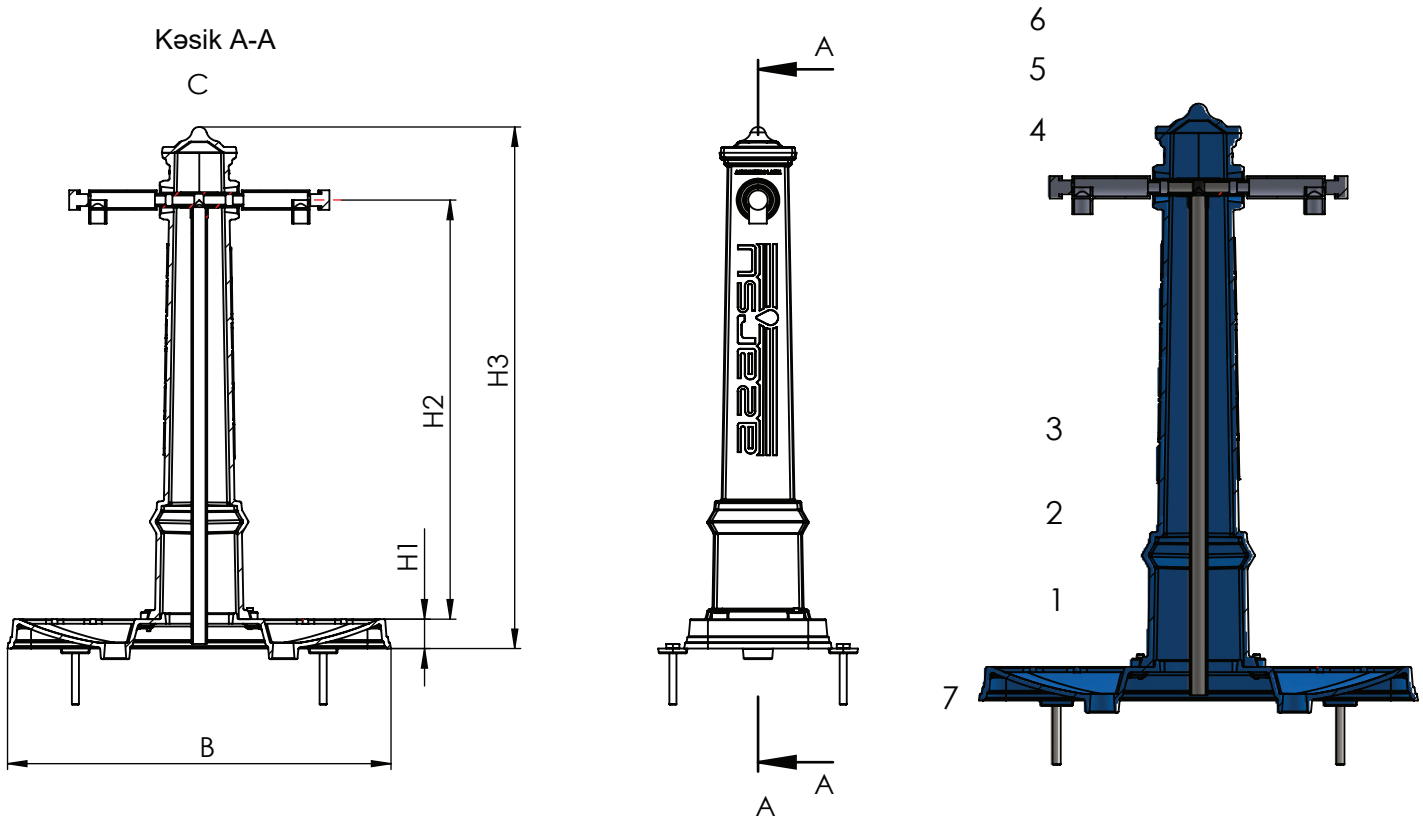

№	DETAL	MATERİAL	ƏDƏD
1	Alt Gövdə	EN-GJS 400-15	1
2	Üst Gövdə	EN-GJS 400-15	1
3	Boru 3/4	Qalvanizli polad	1
4	Kran	Latun	1
5	Boru 1/2	Qalvanizli polad	1
6	Qapaq	EN-GJS 400-15	1
7	Bolt	8.8 qalvanizli	1

AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır.

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020

A	B	C	H1	H2	H3
338	650	441	50	710	884

4. Konstruksiyanın təsviri:
Bulaq qurğusu 5 hissədən ibarətdir.
Materialı EN 1563 standartına uyğun GG25 materialdan istehsal edilmişdir. Boya örtüyü EN 10289 və 10339 standartlarına uyğun thermoplast epoksi boya ilə örtüklənmişdir.

5. Təhlükəsizlik təlimatı:
Daxilində su təzyiqi olduğu zaman bulaqların su siyirtmələrinin və ya su siyirtmələrin daxilindəki filtrlərin dəyişdirilməsi qadağandır.

6. Təmir tələbləri:
Təmir zamanı qırılmış və ya zədələnmiş hissələr təmir edilmədən yeniləri ilə əvəzlənməlidir. Bundan əlavə hər hansısa bir səbəbdən sıradan çıxmış su siyirtmələri başqa növ su siyirtmələri ilə dəyişdirilməsi qadağandır. Qurğu üzərində istehsalçı şirkət əmakdaşlarının məlumatı olmadan olunan hər hansısa bir konstruktiv dəyişikliklərə görə istehsalçı cavabdeh deyil.

7. Quraşdırma qaydası:
Qurğunun quraşdırılması zamanı ilk öncə qurğunun sabit dayanması üçün alt hissəsində beton səth yerləşdirilməli daha sonra alt ayaq hissəsi betona bərkidilməlidir. Bundan sonra isə boru xətti qoşulduqdan sonra bulağın üst gövdəsi ayaq ilə birləşdirilərək siyirtmələr sabitlənməlidir. Əyilmiş düz olmayan səthlərə bulaq qurğusu oturdulmamalı və boltlar sıxılmamalıdır. Əks təqdirdə material boz çuqun olduğundan qırılmalar müşahidə edilə bilər.

8. Saxlama məlumatı:
Bulaq qurğusunun parçaları ayrıca paketlənmiş şəkildə müştəriyə təqdim edildiyindən montaj olmadıqca detalların paketləri pozulmamalı və açıq havada saxlanılmamalıdır. Montaj olunana qədər anbar şəraitində mühafizə edilməlidir.

9. Daşıma:
Bulaq qurğusu istənilən növ yük daşımağa icazəsi olan nəqliyyat vasitələri ilə daşınmağa əlverişlidir. Məhsulun paketlənməmiş açıq qaydada daşınması qadağandır.

10. Zəmanət:
Avadanlıq sertifikatlıdır. AZERTEXNOLAYN MMC istehlakçılara nəqliyyat, saxlama, quraşdırma və istismar qaydalarına riayət olunmaqla, istismara verildiyi gündən 1 il müddətinə zəmanət verir (iqlim şəraiti, quraşdırma və istifadəçi nöqsanları istisna olunmaqla). Bulaq qurğusunun ümumi xidmət müddəti, hərəkətli hissələr istisna olmaqla 10 ildir.
Quraşdırılma qaydalarının pozulması halında, bulaq qurğusunun keyfiyyətinə dair iddialar qəbul edilmir.

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020