AZERTEXNOLAYN

SAYĞAC QUTUSU

Sayğac qutuları keyfiyyətli ABS plastikdən hazırlanmaqla daxili su şəbəkələrində su sayğaclarının ətraf muhitdən izolyasiya edici vasitə kimi istifadə olunurlar.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri:

1.1 Sayğacda qüsurlar baş verdikdə, qutu rahat bir şəkildə çıxarıla biləcək formada dizayn edilməlidir.
1.2 Hər biri qutunun kilidi olmalıdır. Kilidi açan açarların tək növ olmalıdır. Yarım dövrdən sonra dayanmalı halda açarın fırlanması davam etməməlidir.
1.3 Atmosfer yağıntılarının mühafizə qutusunun içinə daxil olmaması üçün qutunun yan divarları xüsusi relyefli formada hazırlanmalıdır.
1.4 Qutuların daxili divarları termoizolyasiylı şəkildə hazırlanmalıdır və termoizolyasiya qalınlığı 10-15 mm olmalıdır.
1.5 Qutunun divarlarının qalınlığı 4,0 ±0,5 mm intervalında olmalıdır.
1.6 Qutunun sol və sağ tərəfindəki rezinlərin (borunun daxil olduğu və xaric olduğu yerlərdə) qutunun divarına tam oturması üçün rezinin divarının iki çıxışlı olması təmin edilməlidir. Rezinlər nisbətən sərt materialdan hazırlanmalıdır.
1.7 Sayğac qutusunun qapağını açan amortizator heç bir şəkildə qutu içərisində olan sayğac və ya boru ilə təmasda olmamalıdır.
1.8 Sayğac qutusunun arxa qapağında (divara montaj qismində) 4 ədəd divar sabitləmə hissələri (şponka+vint) olmalıdır.

AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır.
1-May-2020
MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020

2. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:

2.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü

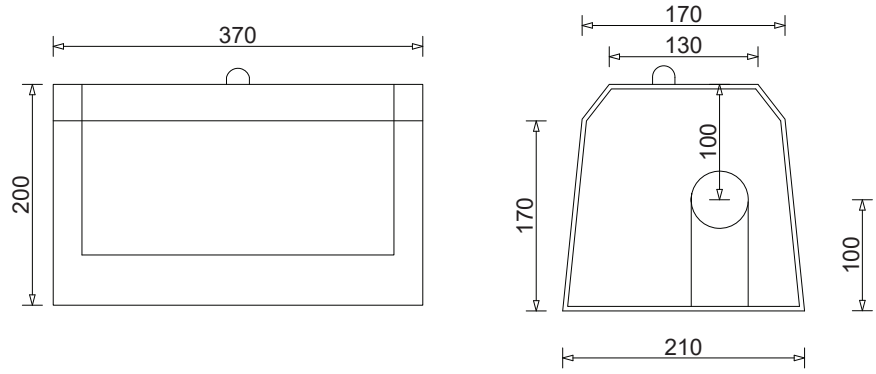

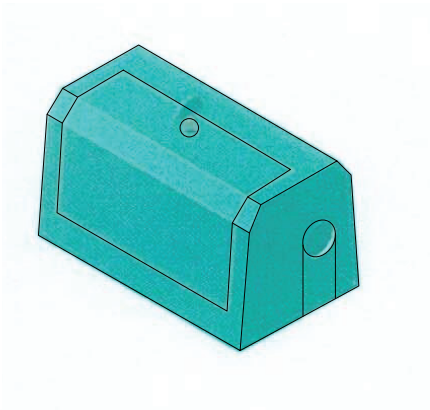

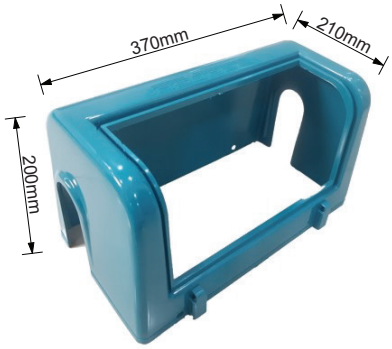

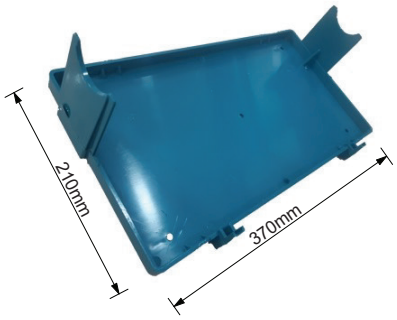

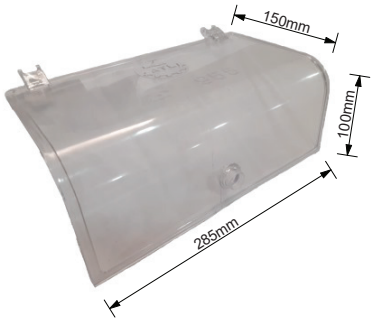

№	DETAL	MATERİAL	ƏDƏD
1	Qapı petləsİ	Akrilonitril bütadion stiren (ABS)	2
2	Qapı kilidi	Akrilonitril bütadion stiren (ABS)	1
3	Kipkəc	PVC	4
4	Dupel	Plastik	4
5	Vida	Sinklə örtülmüş vida	4
6	İzolyasiya səthi	Klimafleks	(qalınlıq) 0,43 M^2

AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır. 1-May-2020

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020